

SÚSTAVA NAPÄTIA

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S,

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C,

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke - izolovaním živých častí a krytmi


Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche - samočinným odpojením napájania v stanovenom čase

STN 33 2000 - 4 - 41

VYPRACOVAL	JANOUS	
PROJEKTOVAL	JANOUS	
Zodp. projektant	JANOUS	
STUPEŇ DOKUMENTACIE:	ZAKAZKA:	DATUM VYPRACOVANIA:

Rozvádzač P2 - úprava existujúceho rozvádzača

ARCHIV:	INDEX:
ČÍSLO VÝKRESU:	
01	
POČET LISTOV:	LIST: LIST

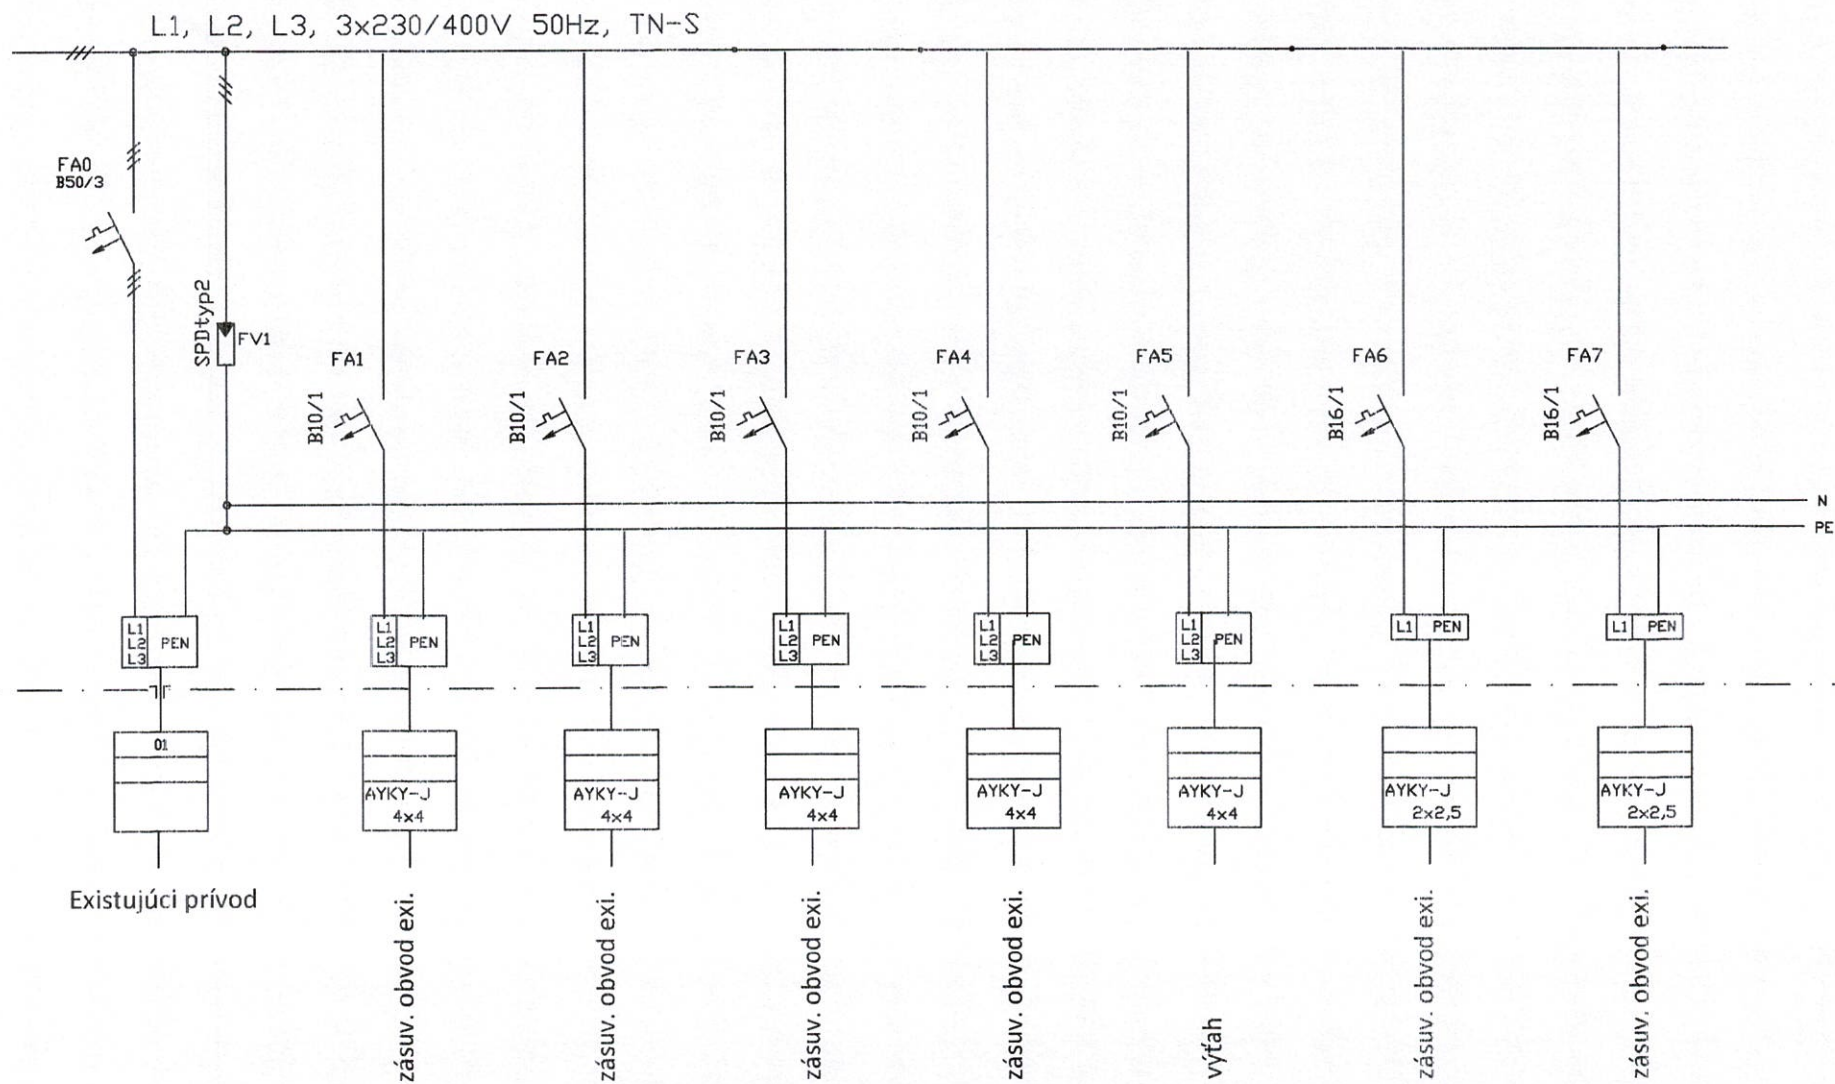


VYPRACOVAL	JANOUS
PROJEKTOVAL	JANOUS
Zodp. projektant	JANOUS
STUPEŇ DOKUMENTACE:	ZAKÁZKA:
	DATUM VYPRACOVANIA:

Rozvádzač P2 - úprava existujúceho rozvádzača

ARCHIV:	INDEX:
ČÍSLO VÝKRESU:	
02	
POČET LISTOV:	LIST: LIST


L1, L2, L3, 3x230/400V 50Hz, TN-S

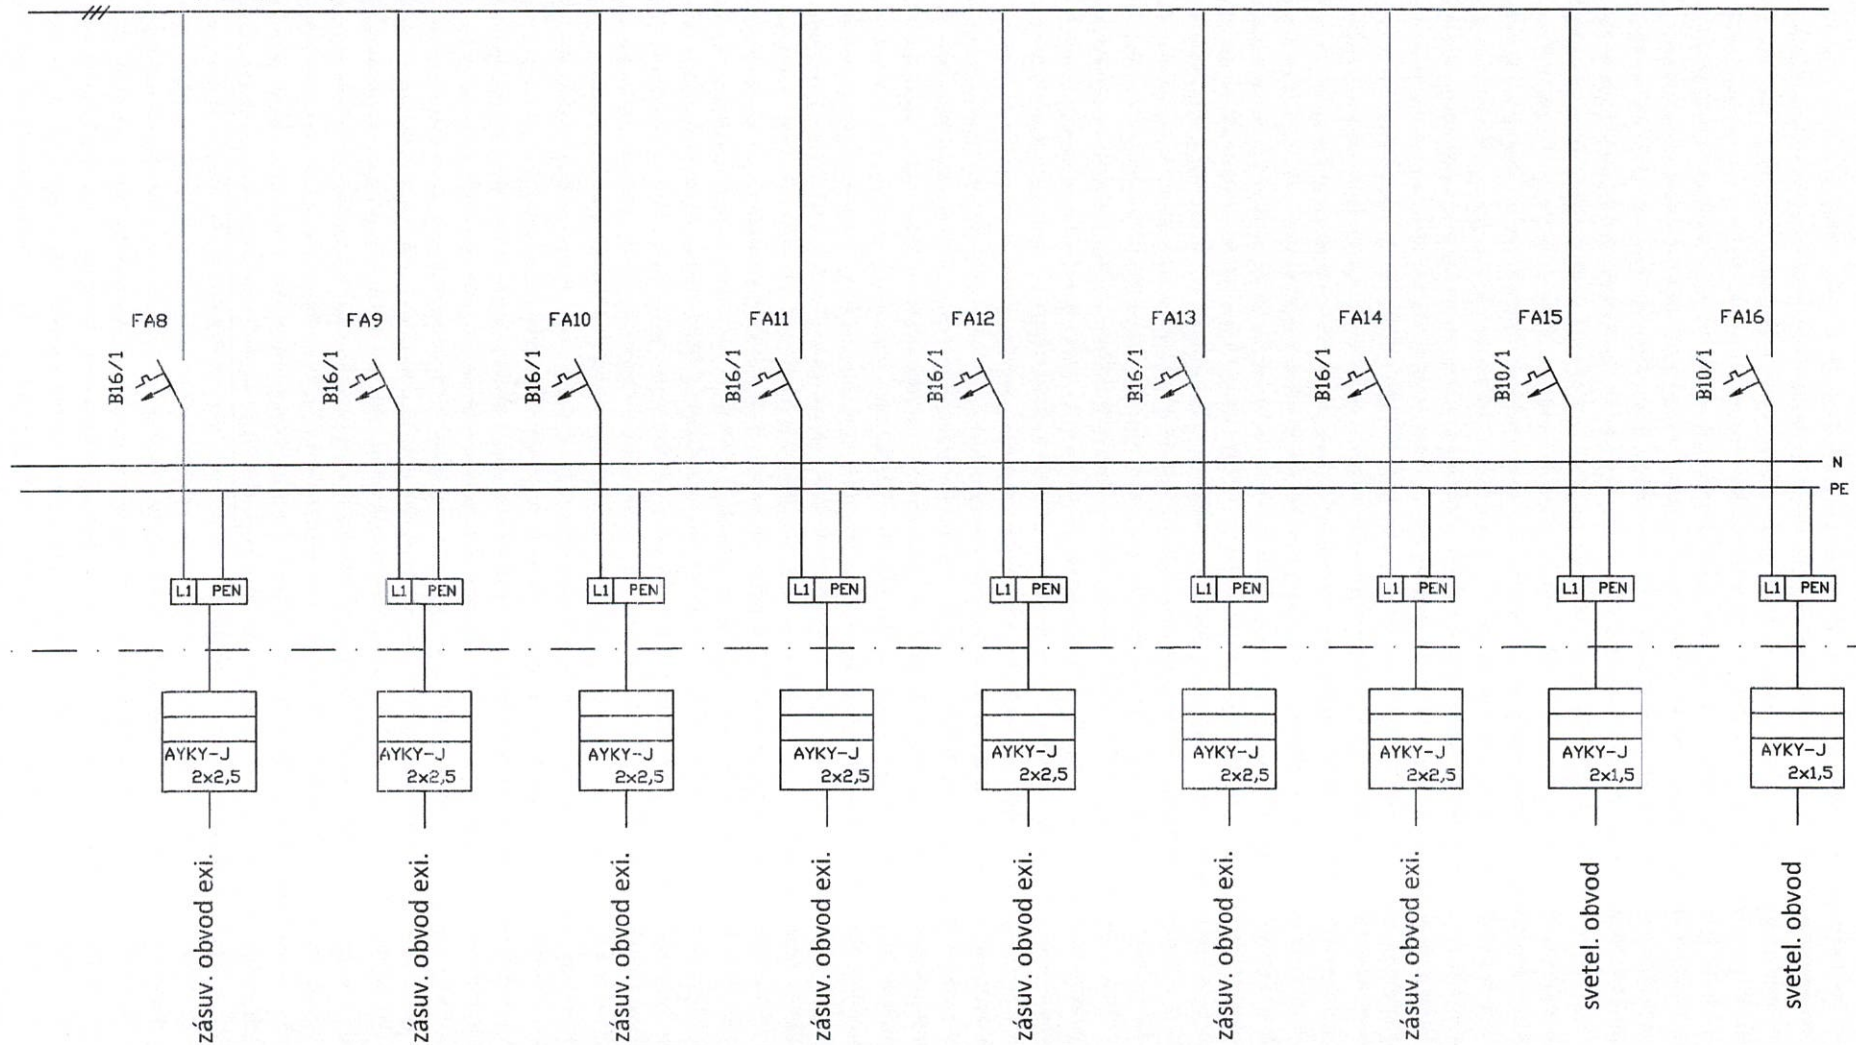

VYPRACOVAL	JANOUS
PROJEKTOVAL	JANOUS
Zodp. projektant	JANOUS
STUPEN DOKUMENTACIE:	ZAKAZKA:
	DATUM VYPRACOVANIA:

Rozvádzač P2 - úprava existujúceho rozvádzača

ARCHIV:	INDEX:
ČÍSLO VÝKRESU:	
03	
POČET LISTOV:	LIST: LIST



VYPRACOVAL	JANOUS
PROJEKTOVAL	JANOUS
Zodp. projektant	JANOUS
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	ZAKÁZKA:
	DATUM VYPRACOVANIA:

Rozvádzač P2 - úprava existujúceho rozvádzača

ARCHIV:	INDEX:
ČÍSLO VÝKRESU:	
04	
POČET LISTOV:	LIST: LIST

L1, L2, L3, 3x230/400V 50Hz, TN-S

Hpl B16A/2P/30mA



Hpl B16A/2P/30mA



Hpl B16A/2P/30mA



Hpl B16A/2P/30mA



L1 N PE

L2 N PE

L3 N PE

L1 N PE

WLZ1
Z1
CYKY-J
3x2,5

WLZ2
Z2
CYKY-J
3x2,5

WLZ3
Z3
CYKY-J
3x2,5

WLZ4
Z4
CYKY-J
3x2,5

zás. obvod 230V

zás. obvod 230V

zás. obvod 230V

zás. obvod 230V

VYPRACOVAL	JANOUS
PROJEKTOVAL	JANOUS
Zodp. projektant	JANOUS
STUPEN DOKUMENTACIE:	ZAKAZKA:
	DATUM VYPRACOVANIA:

Rozvádzač P2 - úprava existujúceho rozvádzača

ARCHIV:	INDEX:
ČÍSLO VÝKRESU:	
05	
POČET LISTOV:	LIST: LIST